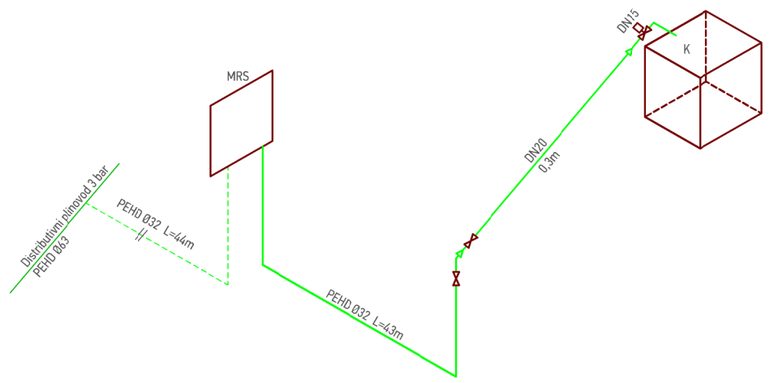


Legenda:

- Plinski priključak PEHD Ø32
- Plinska instalacija - postojeće


MRS Crmarić 600x600
-regulator tlaka 3bar...22mbar
-plinomjer G-4T

K Podni plinski kotao
tip Vitogas 100 proizvođač Viessmann
P=42 kW

Kuglasta slavina


EM ventil

Detalj prolaska ispod ceste



Legenda:
1. Cijev priključka PEHD Ø32
2. Zaštitna cijev PEHD Ø63
3. Z-brtva


Detalj priključenja na distributivni plinovod i MRS

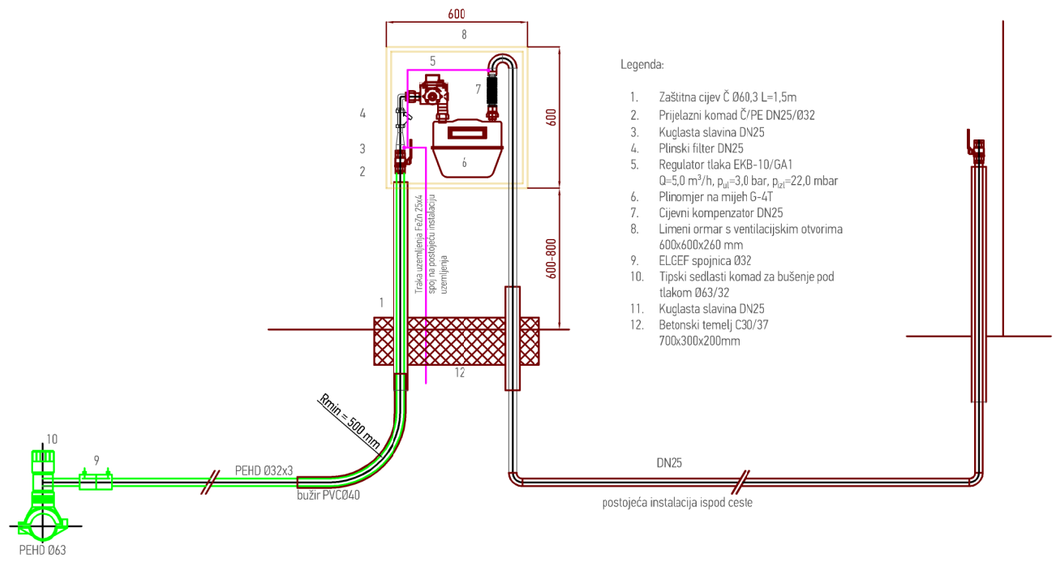

Legenda:


1. Zaštitna cijev Č Ø60,3 L=1,5m
2. Prijelazni komad Č/PE DN25/Ø32
3. Kuglasta slavina DN25
4. Plinski filter DN25
5. Regulator tlaka EKB-10/GA1
 Q=5,0 m³/h, p_{ul}=3,0 bar, p_{izl}=22,0 mbar
6. Plinomjer na mjeh G-4T
7. Cijevni kompenzator DN25
8. Limeni ormar s ventilacijskim otvorima
 600x600x260 mm
9. ELCEF spojnica Ø32
10. Tipski sedlasti komad za bušenje pod tlakom Ø63/32
11. Kuglasta slavina DN25
12. Betonski temelj C30/37
 700x300x200mm

Detalj ovješenja

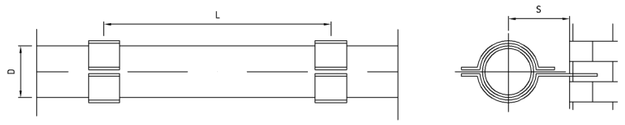


DN	15	20	25	32	40	50	65	80
L (m)	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
S (mm)	35	40	45	45	50	55	70	75

Detalj proturne cijevi

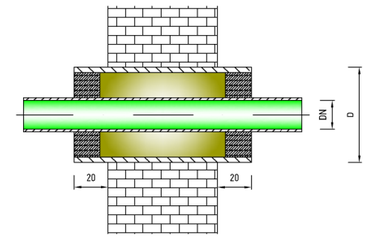

DN	D
15	42,4 x 2,6 mm
20	48,3 x 2,6 mm
25	57,2 x 2,9 mm
32	63,1 x 2,9 mm
40	76,1 x 2,9 mm
50	88,9 x 3,2 mm
65	114,3 x 3,6 mm
80	114,3 x 3,6 mm
100	139,7 x 5,4 mm

Napomena : proturnu cijev prije ugradnje zaštititi protiv korozije i čvrsto je fiksirati u zid.

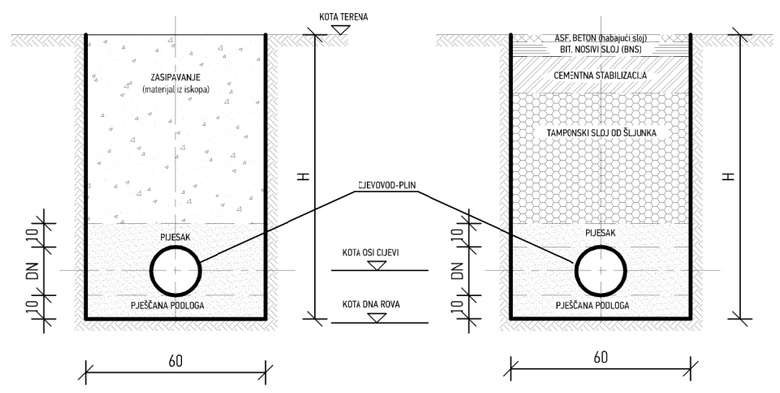

ime investitora:	naziv projekta:
Dom zdravlja Beli Manastir, Školska 5 OIB: 04778716086	GLAVNI PROJEKT
naziv građevine:	strukovna odrednica projekta:
Ambulanta Topolje Ul. Republike 13c, k.č.br. 625/1, 625/2 k.o. Topolje	STROJARSKI PROJEKT

zahvat u prostoru:
Ambulanta Topolje
- promjena energenta na prirodni plin

projekt izradio:
SIRRAH projekt d.o.o za projektiranje i nadzor
Ribarska 4, 31000 Osijek - HR
OIB: 85629778085

sadržaj grafičkog prikaza:
PLINSKA INSTALACIJA -
SHEMA, MRS, DETALJI

projektant: Josip Pastuović, mag.ing.mech.

suradnici:

oznaka projekta: 33/2016

zajednička oznaka projekta:

mjerilo:

datum izrade: srpanj 2016.

broj revizije: 01

broj prikaza: 003

pečat i potpis projektanta:
Hrvatska komora inženjera strojarstva
Josip Pastuović
mag. ing. mech.
Ovlašteni inženjer strojarstva
S 1682

napomena:

crtao: J.P.

kontrola: J.P.

verzija 04: -
verzija 03: -
verzija 02: -
verzija 01: -