
Vjetrobran 1

Sustav unutarnjih pregradnih stijena - vjetrobran 1
dim. (185+228+185)x253 cm

POZ US-01

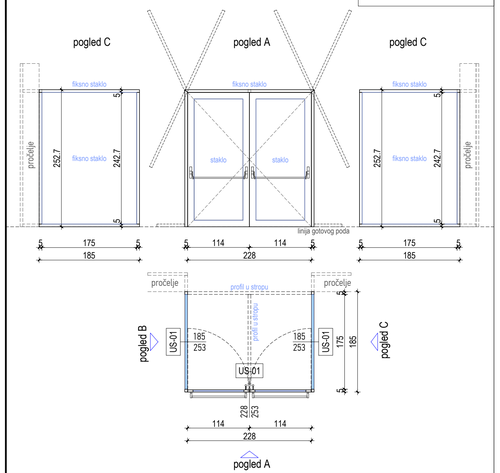

Izrada, dobava i ugradnja vjetrobrana kao sustav plastificiranih aluminijskih profila sa ispunom od prozirnog stakla. Bočne strane i strop fiksno ostakljenje, vrata dvokrilna zaokretna. Staklena ispuna mora biti ugrađena na sredinu profila fiksnog dijela stijene, jednako udaljena od vanjske i unutarnje strane profila. Boja profila RAL 7035 svijetlo siva, boja brtvi crna.

Ostakljenje se izvodi jednostrukim sigurnosnim staklom min.10 mm. Laminirano i kaljeno sigurnosno staklo prema HRN EN 12543 i Tehničkom propisu za staklene konstrukcije (NN 53/2017).

Vrata su opremljena izvana fiksnim rukohvatom od plemenitog čelika dužine 60 cm na oba krila, iznutra potisnom polugom na oba krila, funkcija "B" prema HRN EN 1125.). Na oba krila hidraulički zatvarač, podni odbojnici i držači vratnog krila u otvorenom položaju s redosljednikom zatvaranja.

Stijena mora biti izvedena iz aluminijskih profila koji zadovoljavaju zadana opterećenja, svi dovratnici izvode se od dvodjelnih aluminijskih profila. Sva vratna krila izvode se od aluminijskih profila s ispunom.
Sustav vrata omogućava izradu vrata u razredu 8 otpornosti na otvaranje i zatvaranje (1.000.000 ciklusa) za vratno krilo, a vrata moraju imati nadgradne pante za povećana opterećenja (Heavy Duty).

*sve mjere kontrolirati na gradilištu

Oprema vrata: prema Listi bravarije.


STAVKA U TROŠKOVNIKU: 10.04.01.

KOMADA: 1

Vjetrobran 2

Unutarnja pregradna stijena s vratima
dim. 670x469 cm

POZ US-02

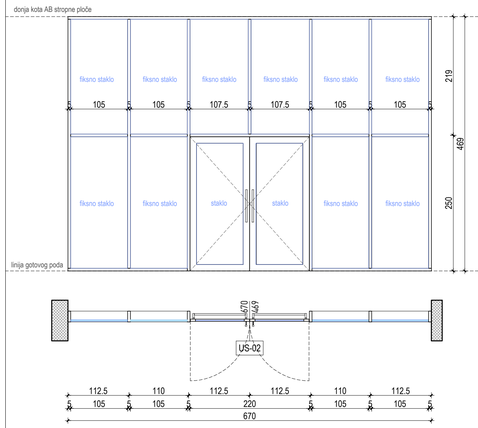

Unutarnja pregradna stijena izvedena kao sustav plastificiranih aluminijskih profila sa ispunom od stakla. Horizontalne profile iznad vrata radi mase stakla prema potrebi pojačati iznutra. Boja profila RAL 7035 svijetlo siva, boja brtvi crna.
Staklena vrata s krilom bez okvira, s klasom izdržljivosti 6 prema HRN EN 12400.
Ostakljenje se izvodi jednostrukim sigurnosnim staklom min.10 mm. Laminirano i kaljeno sigurnosno staklo prema HRN EN 12543 i Tehničkom propisu za staklene konstrukcije (NN 53/2017). Proizvođač/dobavljač stijene obavezan provjeriti statičku debljinu i nosivost stakla.

Okov vrata:
- izvana fiksni rukohvat od plemenitog čelika dužine 60 cm, iznutra potisna poluga na oba krila, funkcija "B" prema HRN EN 1125.

*sve mjere kontrolirati na gradilištu

Oprema vrata: prema Listi bravarije.


STAVKA U TROŠKOVNIKU: 10.04.02.10.


KOMADA: 1

Glavni izložbeni prostor / multifunkcionalni prostor

Unutarnja pregradna stijena s vratima
dim. 685x1000 cm

POZ US-03

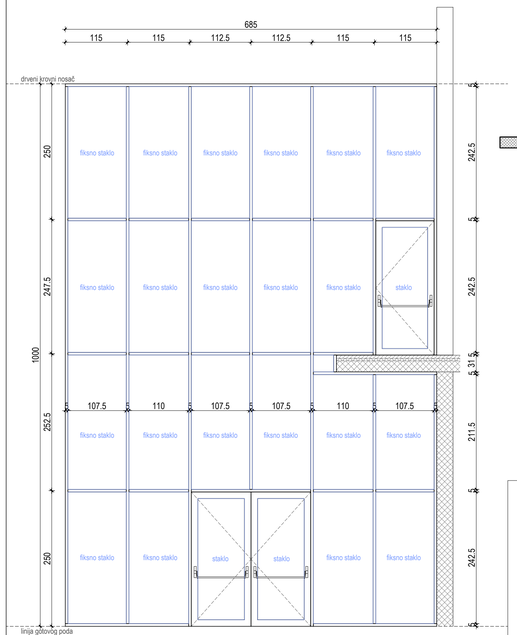

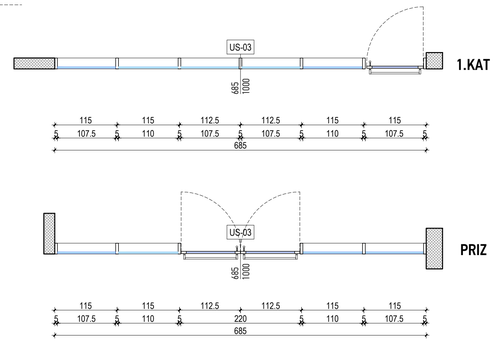

Unutarnja pregradna stijena izvedena kao sustav plastificiranih aluminijskih profila sa ispunom od stakla. Horizontalne profile iznad vrata radi mase stakla prema potrebi pojačati iznutra. Boja profila RAL 7035 svijetlo siva, boja brtvi crna.
Staklena vrata s krilom bez okvira, s klasom izdržljivosti 6 prema HRN EN 12400.
Ostakljenje se izvodi jednostrukim sigurnosnim staklom min.10 mm. Laminirano i kaljeno sigurnosno staklo prema HRN EN 12543 i Tehničkom propisu za staklene konstrukcije (NN 53/2017). Proizvođač/dobavljač stijene obavezan provjeriti statičku debljinu i nosivost stakla.

Okov vrata:
- izvana fiksni rukohvat od plemenitog čelika dužine 60 cm, iznutra potisna poluga na oba krila, funkcija "B" prema HRN EN 1125.

*sve mjere kontrolirati na gradilištu

Oprema vrata: prema Listi bravarije.


STAVKA U TROŠKOVNIKU: 10.04.02.20.


KOMADA: 1

Glavni izložbeni prostor / multifunkcionalni prostor

Unutarnja pregradna stijena s vratima
dim. 685x1000 cm

POZ US-04

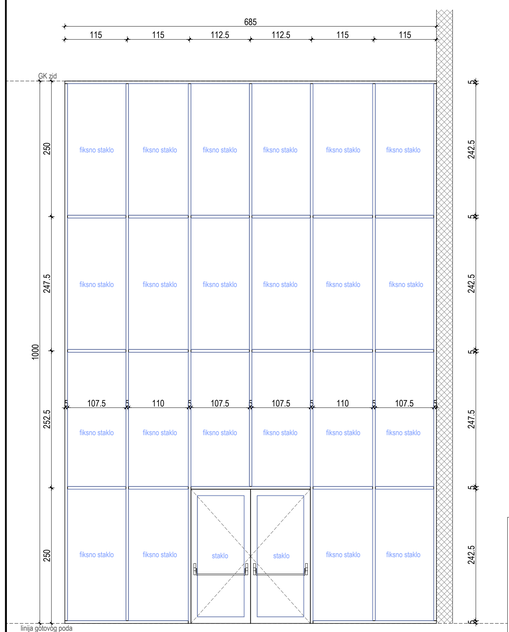

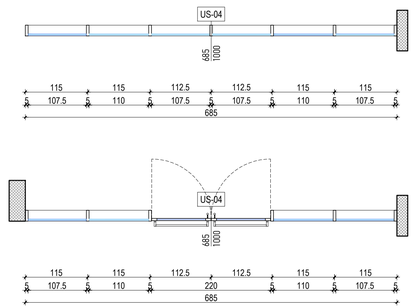

Unutarnja pregradna stijena izvedena kao sustav plastificiranih aluminijskih profila sa ispunom od stakla. Horizontalne profile iznad vrata radi mase stakla prema potrebi pojačati iznutra. Boja profila RAL 7035 svijetlo siva, boja brtvi crna.
Staklena vrata s krilom bez okvira, s klasom izdržljivosti 6 prema HRN EN 12400.
Ostakljenje se izvodi jednostrukim sigurnosnim staklom min.10 mm. Laminirano i kaljeno sigurnosno staklo prema HRN EN 12543 i Tehničkom propisu za staklene konstrukcije (NN 53/2017). Proizvođač/dobavljač stijene obavezan provjeriti statičku debljinu i nosivost stakla.

Okov vrata:
- izvana fiksni rukohvat od plemenitog čelika dužine 60 cm, iznutra potisna poluga na oba krila, funkcija "B" prema HRN EN 1125.

*sve mjere kontrolirati na gradilištu

Oprema vrata: prema Listi bravarije.


STAVKA U TROŠKOVNIKU: 10.04.02.30.

KOMADA: 1

Ured 1-09

Unutarnja fiksna pregradna stijena
dim. 680x500 cm

POZ US-05

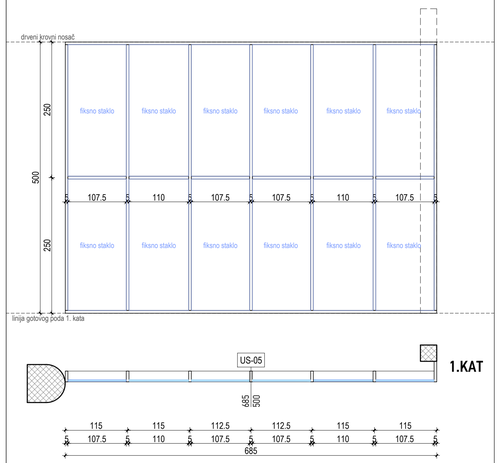

Unutarnja pregradna stijena izvedena kao sustav plastificiranih aluminijskih profila sa ispunom od stakla. Horizontalne profile iznad vrata radi mase stakla prema potrebi pojačati iznutra. Boja profila RAL 7035 svijetlo siva, boja brtvi crna.
Staklena vrata s krilom bez okvira, s klasom izdržljivosti 6 prema HRN EN 12400.
Ostakljenje se izvodi jednostrukim sigurnosnim staklom min.10 mm. Laminirano i kaljeno sigurnosno staklo prema HRN EN 12543 i Tehničkom propisu za staklene konstrukcije (NN 53/2017). Proizvođač/dobavljač stijene obavezan provjeriti statičku debljinu i nosivost stakla.

Okov vrata:
- izvana fiksni rukohvat od plemenitog čelika dužine 60 cm, iznutra potisna poluga na oba krila, funkcija "B" prema HRN EN 1125.

*sve mjere kontrolirati na gradilištu

Oprema vrata: prema Listi bravarije.


STAVKA U TROŠKOVNIKU: 10.04.02.40.

KOMADA: 1

Staklena stijena iznad evak. hodnika 1-23 do krovne konstrukcije

Unutarnja fiksna pregradna stijena
dim. 660x170 cm

POZ US-06

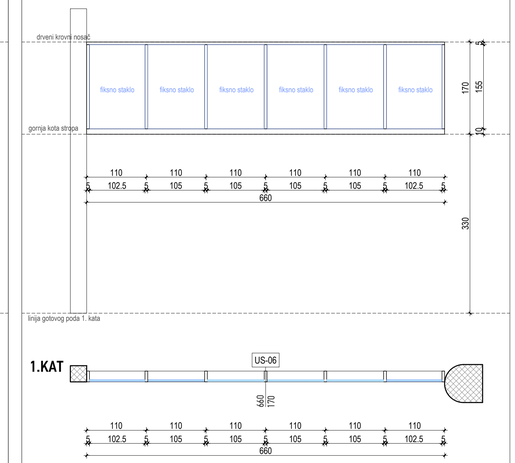

Unutarnja pregradna stijena izvedena kao sustav plastificiranih aluminijskih profila sa ispunom od stakla. Horizontalne profile iznad vrata radi mase stakla prema potrebi pojačati iznutra. Boja profila RAL 7035 svijetlo siva, boja brtvi crna.
Staklena vrata s krilom bez okvira, s klasom izdržljivosti 6 prema HRN EN 12400.
Ostakljenje se izvodi jednostrukim sigurnosnim staklom min.10 mm. Laminirano i kaljeno sigurnosno staklo prema HRN EN 12543 i Tehničkom propisu za staklene konstrukcije (NN 53/2017). Proizvođač/dobavljač stijene obavezan provjeriti statičku debljinu i nosivost stakla.

Okov vrata:
- izvana fiksni rukohvat od plemenitog čelika dužine 60 cm, iznutra potisna poluga na oba krila, funkcija "B" prema HRN EN 1125.

*sve mjere kontrolirati na gradilištu

Oprema vrata: prema Listi bravarije.

STAVKA U TROŠKOVNIKU: 10.04.02.50.

KOMADA: 1

Investitor:
Osječko-baranjska županija
Trg Ante Starčevića 2, 31000 Osijek HR
Grad Osijek
Franje Kuhača 9, 31000 Osijek HR

Lokacija zahvata:
OSIJEK
k.č.br. 9701/7 k.o. Osijek

Zahvat u prostoru:
IZGRADNJA POSLOVNE GRAĐEVINE
GOSPODARSKI CENTAR OSIJEK

Dispozicija:



±0,00 = 90,00 m.n.m.

Naziv mape:
IZVEDBENI PROJEKT

Strukovna odrednica:
ARHITEKTONSKI PROJEKT

Voditelj projekta: **Siniša Berečić** dipl.ing.grad.
ovlašteni inženjer građevinarstva - broj ovlaštenja: G 3433
SIRRAH projekt d.o.o. Ribarska 4, 31000 Osijek - HR

Projektanti: **dr.sci. Dražen Arbutina** dipl.ing.arh.
ovlašteni arhitekt - broj ovlaštenja: A 1508
Mislav Salihrežić mag.ing.arh. i urb.
ovlašteni arhitekt - broj ovlaštenja: A 4302

Suradnici: **Siniša Berečić** dipl.ing.grad.
Saša Trninić grad.teh.

Projektantski ured:
SIRRAH projekt d.o.o za projektiranje i nadzor
Ribarska 4, 31000 Osijek - HR
OIB: 85629778085

Broj mape: MAPA 1
Zajednička oznaka projekta: 17/2020
Oznaka projekta: 17/2020-1
Datum: Listopad 2020.
Mjerilo: 1:50

Šifra projekta:	Faza projekta:	Vrsta projekta:	Oznaka crteža:	Broj crteža:
Project code:	Project phase:	Project type:	Drawing mark:	Drawing No:
GC	03	AR	08	806

Sadržaj crteža:
SHEME BRAVARIJE
UNUTARNJE STAKLENE STIJENE 3

Verzija:
Revizija: 01

\\STORAGE\data1 (D)\P 0340 - Gospodarski Centar\14_izvedbeni projekt\projekt\01_arhitektonski